


PLANTA
ESC.: 1:50







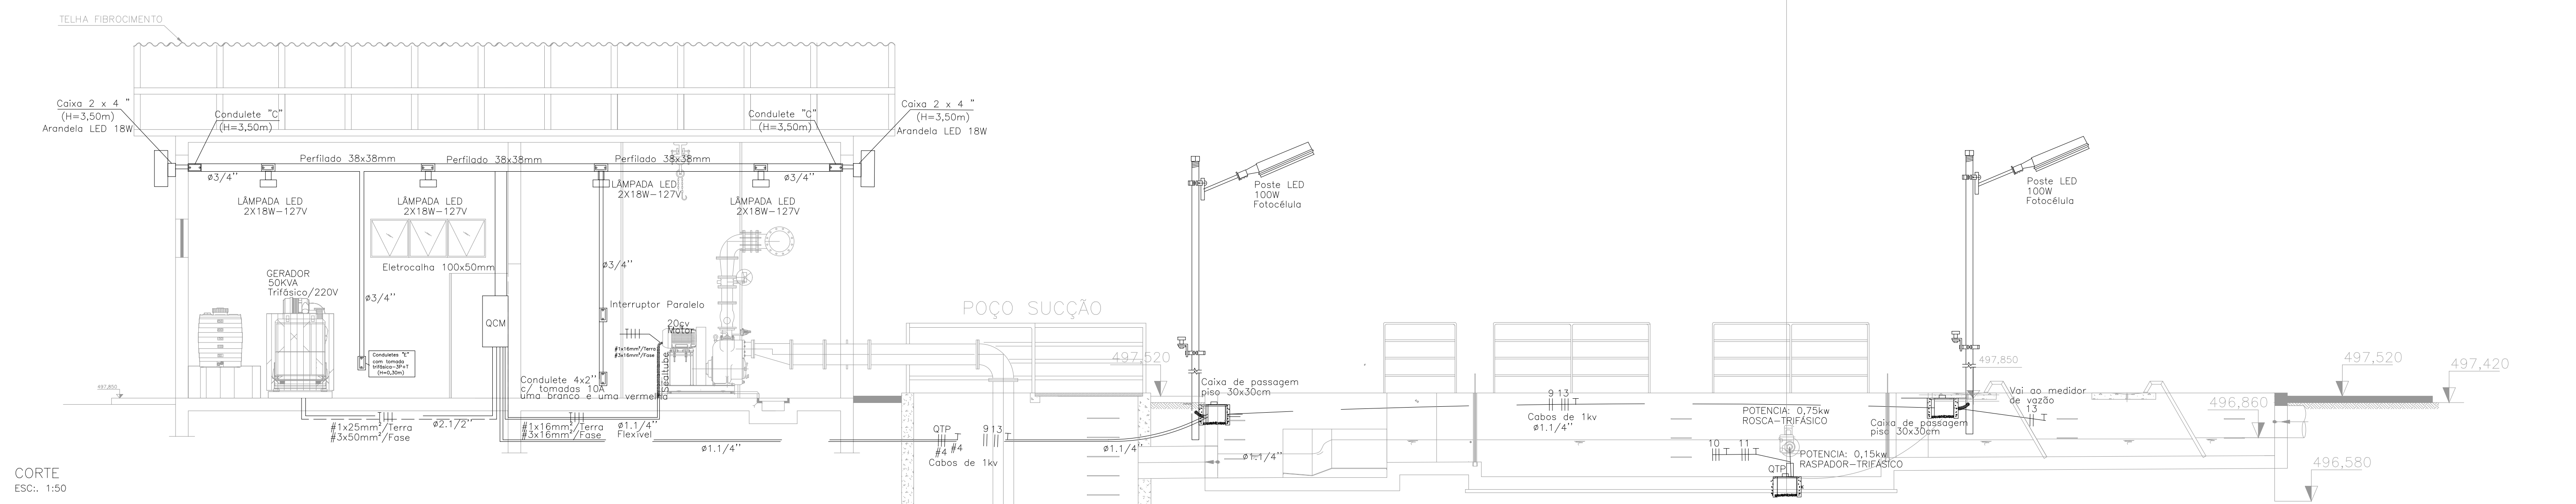















CORTE
ESC.: 1:50

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (*dispositivo DR*), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

PLACA DE ADVERTÊNCIA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
ITEM 6.5.4.10 NBR 5410

LEGENDA:									
	- LUMINÁRIA TIPO CALHA 2X20W LED		- TOMADA 130 cm		- PONTO PARA CHUVEIRO BIFÁSICO 220V		- DISJUNTOR A SECO - DIN 60A TRIFÁSICO		- ELETRODUTO NO PISO
	- ARANDELA (PAREDE) C/ LAMP. 18W LED		- TOMADA 130 cm CONJUG. COM INTERRUPTOR		- QUADRO/PAINEL PARCIAL DE LUZ E FORÇA		- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A MONOFÁSICO		- ELETRODUTO CONDULETE METÁLICO
	- INTERRUPTOR PARALELO		- TOMADA 200 cm		- QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO		- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A BIFÁSICO		- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	- INTERRUPTOR SIMPLES		- TOMADA BAIXA 30 cm		- CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA METÁLICA DE EMBUTIR				
	- PONTO PARA LIGAÇÃO DO MOTOR		- TOMADA AR CONDICIONADO						

02	EMIÇÃO FINAL	01/02/23	RRSB	ARTTR	VCQ
01	ATENDENDO COMENTÁRIOS	16/08	RRSB	ARTTR	VCQ
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05	RRSB	ARTTR	VCQ
REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
<div><div></div><div>CONTRATO N° 011/2021</div><div><div>FE: VÍTOR CARVALHO QUERQZ</div><div>REG. CREA: 117.630-D/MG</div><div>ASS:</div></div><div><div>PROJ.: IGOR BRAGA MARTINS</div><div>REG. CREA: 175.448-D/MG</div><div>ASS:</div></div></div>					
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)					
MUNICÍPIO/ÁREA: CERQUILHO/ETE SOROCABA					
TÍTULO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TRATAMENTO PRELIMINAR E ESTÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO PROJETO ELÉTRICO PLANTA BAIXA E CORTES					
DATA:	FEVEREIRO/2023	ESCALA:	1:50	PRANCHA:	
ARQUIVO:	HBR71-21-SAAEC-DES031				01/04